


Techniniu duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 A2

Prekės numeris: 6001072

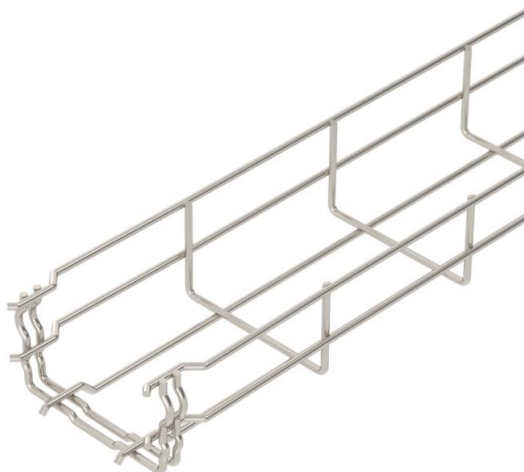

Lovelis iš vielos tinklo su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 55 mm.
Vieliniams loveliams nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm (išimtis GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.



A2 Plienas, nerūdijantis

2B ryškus, apdorotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6001072
Tipas	GRM 55 100 A2
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	55x100x3000
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	72 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomenu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 A2




Prekės numeris: 6001072



Matmenys

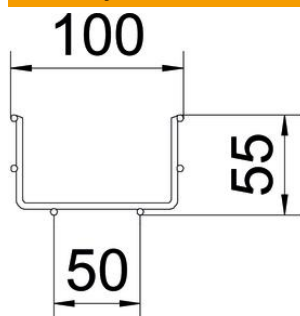

Ilgis	3 000 mm
Plotis	100 mm
Plotis	3,94 in
Aukštis	55 mm
Aukštis	2,17 in
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	58 mm

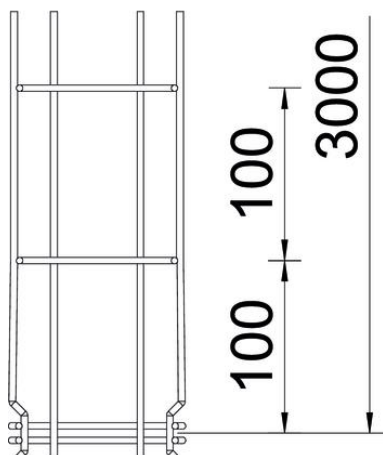

Techniniu duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 A2

Prekės numeris: 6001072




Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	taip
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	40 cm²
Naudingasis skerspjūvis	4000 mm²
Profilio forma	U forma
Nerūdijantis plienas, becuotas	taip
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,35 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,1 kN/m

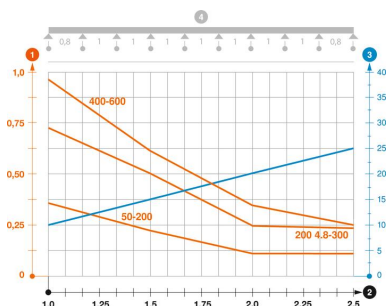

GRM 55 VA tipo lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų